



CARACTÉRISTIQUES

- Gamme du profilés galvanisés indextrut pour charges lourdes de tuyauterie pour fluides.
- Ils offrent une grande versatilité pour leur mise en œuvre : suspendus, fixés directement au mur, fixés à d'autres supports perforés, etc.
- Ils sont compatibles avec toute la gamme de colliers du catalogue, pouvant s'utiliser aussi bien avec les colliers pour tuyauterie qu'avec les colliers pour câblage électrique.
- Idéal pour les spécialistes de ce type d'installation.

MATÉRIAU DE BASE



EXAMPLES D'APPLICATION



Rails et console rails pour installations électriques, télécommunications et tuyauteries.

Supports pour chemin de câbles

Accessoires en complément des équipements basiques.

1. GAMME

ITEM	PHOTO	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	MATERIEL	REVÊTEMENT
1		ABGX4121	Collier pour rail perforé Indextrut		Zingué ≥ 5µm
2		EMPX4121	Connecteur de rails Indextrut		Zingué ≥ 5µm
3		RESX300	Renforcement de support Indextrut		Zingué ≥ 5µm
		RESX550			
4		RTX01	Support rotule Indextrut		Zingué ≥ 5µm
5		EMX9002	Connecteur de rails Indextrut		Zingué ≥ 5µm
		EMX9004			
		EMX4502			
		EMX1302			
6		PGX4121	Pattes de fixation Indextrut		Zingué ≥ 5µm
7		PGX4141	Équerre / plaque / Équerre "T" d'union		Zingué ≥ 5µm
		UNEX412103			
		UNPX42101			
		UNPX42102			
		UNPX42103			
		UNPX42104			
		UNTX412104			
8		SCRX090	Équerre renforcée Indextrut		Zingué ≥ 5µm
9		TUGX08	Écrou pour guide perforé Indextrut		Zingué ≥ 5µm
10		TUGX10	Écrou pour guide perforé Indextrut avec ressort		Zingué ≥ 5µm
		TUGXMU08			
		TUGXMU10			

11		TGX0840	Arrêt-vis guide profil Indextrut		
12		TURX08	Écrou de fixation rapide Indextrut		
		TURX10			
		TURX12			
13		TURXA208	Écrou de fixation rapide Indextrut inoxydable A2		--
14		TURXA08	Écrou-guide rapide Indextrut avec rondelle		
		TURXA10			
15		TGRX0830	Butée-vis fixation rapide Indextrut		
		TGRX0860			
		TGRX1030			
		TGRX1060			
		PAEXM10			
16		SOTP4121	Capuchon plastique		--
		SOTP4141			
17		SOPG41	Profilé en caoutchouc isophonique pour support (20 m)		--

2. TABLEAU DE COMPATIBILITÉ.

3. DONNÉES D'INSTALLATION

3.1 AB-GX


Collier pour rail perforé Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	Rail perforé indextrut
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A1	A2	B1	B2	C1	C2	ØD1	ØD2	E1	G1	G2	M2
ABGX4121	80	96	4	53	45	56	10	7	55	45	90	M8

Plan

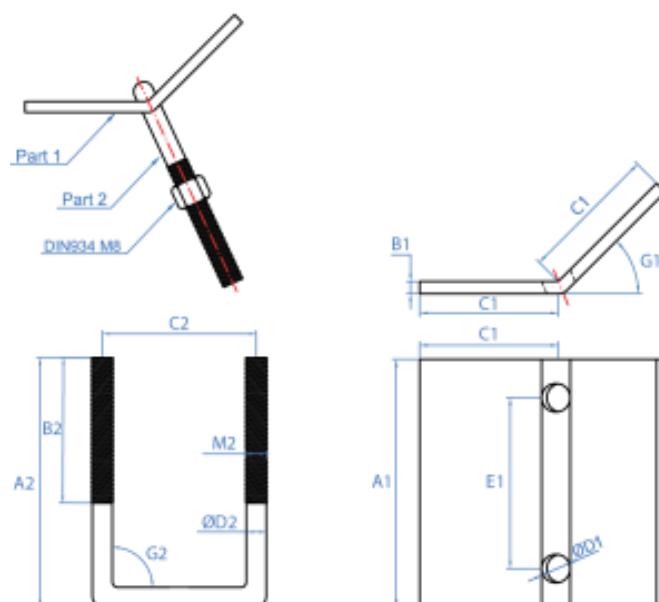

Code	Charge maximale recommandée Z axis [kg]
ABGX4121	200

3.2 EMP-X

Renforcement de support Indextrut


	Matériel	Revêtement	Valable pour
			A
			ZINC
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation


Code	A1	A2	B1	B2	C1	C2	ØD	E1	E2	F1	G1	L1	L2	L3	SW
EMPX4121	41,5	30,5	2	4,5	25	25	M8	50	50	23	11	200	200	20,5	13

Plan

Part 1

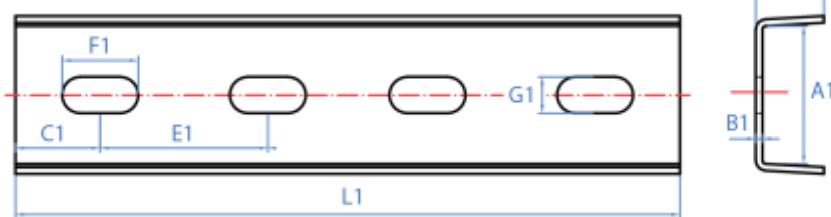

Part 2

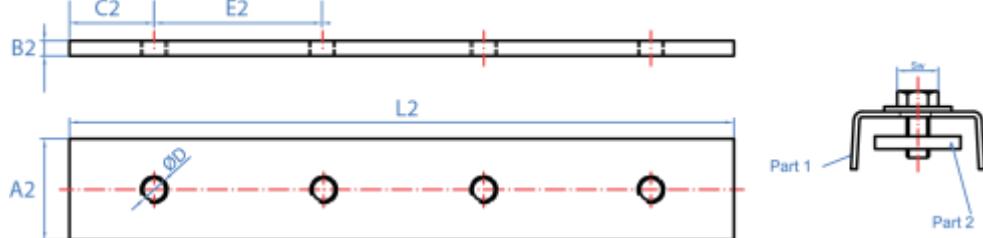

Code	Charge maximale recommandée		Charge maximale recommandée Axe Z [kg]
	Axe Y [kg]	Axe Z [kg]	
EMPX4121	160		110

3.3 RE-SX


Renforcement de support Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	L	A	B	C	ØD	E
RESX300	300	40	6	252	14	41
RESX550	550	40	6	428	14	41

Plan

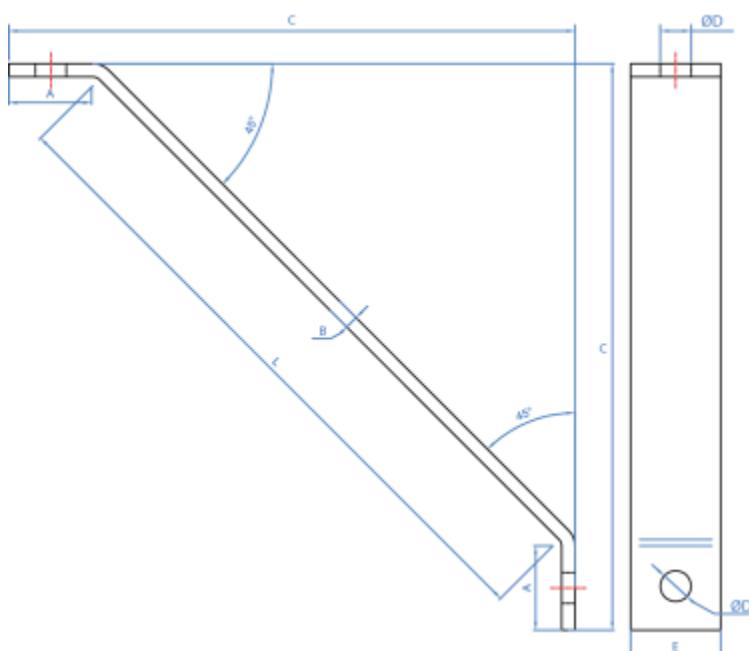

Code	Charge maximale recommandée axe Y [kg]
RESX300	25
RESX550	175

3.4 R-TX


Support rotule Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
Aacier		Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	$\varnothing D$	E	F
RTX01	50	5	53	12,5	40	52

Plan

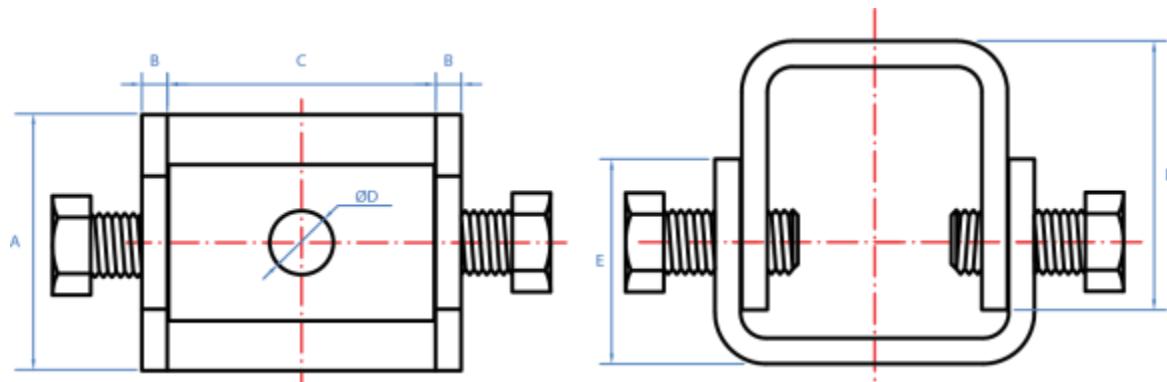

Code	Charge maximale recommandée axe Y [kg]
RTX01	675
Code	Charge maximale recommandée [Angle – kg]
RTX01	90° - 400 45°/135° - 500

3.5 EG-X


Connecteur de rails Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	Rail perforé indextrut
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	F	G	H	N° de trous
EMX9002	40	5	48	14	21	21	90°	51	2
EMX9004	40	5	95	14	21	21	90°	98	4
EMX4502	40	5	86	14	21	52	45	--	2
EMX1302	40	5	71	14	21	48	135	--	2

Plan

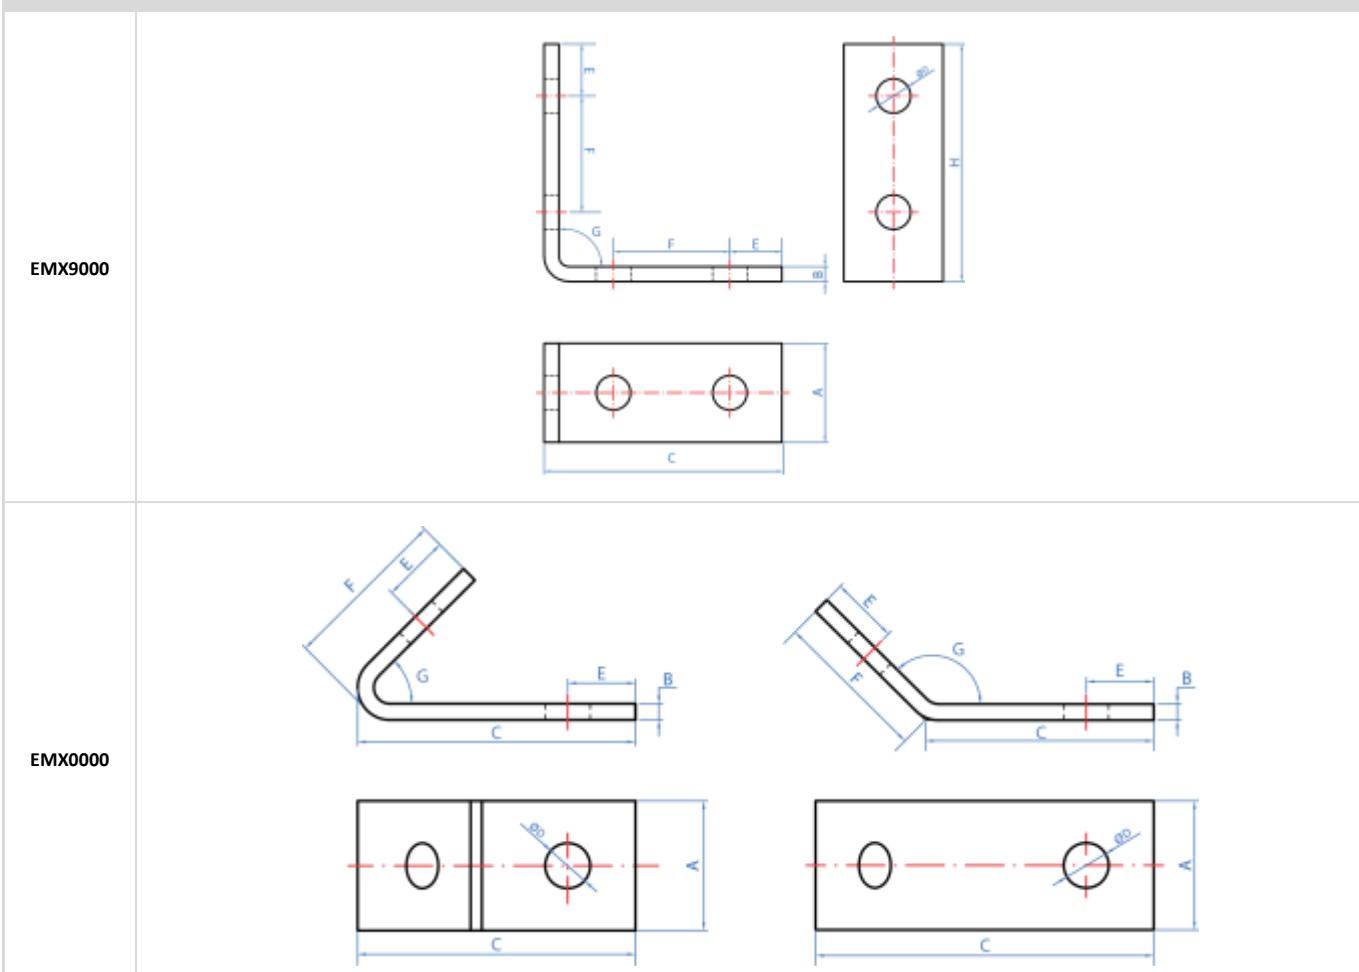

Code	Charge maximale recommandée axe Y [kg]	Charge maximale recommandée axe Z [kg]
EMX9002	55	105
EMX9004	110	105
EMX4502	30	105
EMX1302	65	--

* Résistances pour les charges appliquées sur les structures qui ne sont pas en porte-à-faux.

3.6 PG-X



Pattes de fixation Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	L1	L2	L3	N° de trous
PGX4121	40	5	--	14	27	137	95	43	3
PGX4141	40	5	20	14	47	137	95	43	5

Plan

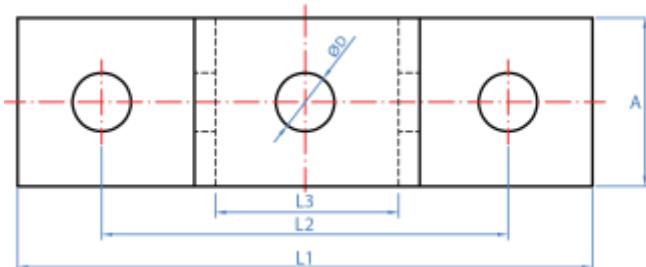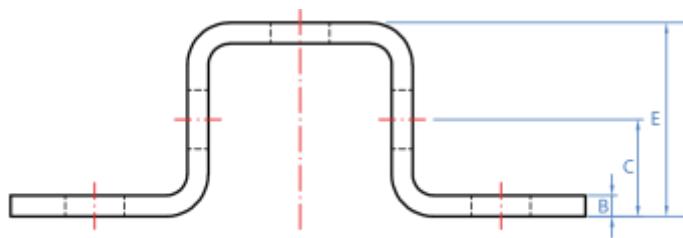

Code	Charge maximale recommandé		Charge maximale recommandé axe Z [kg]
	axe X [kg]	axe Y [kg]	
PGX4121	75	290	65
PGX4141	110	290	65

3.7 UN-EX / PX / TX


Équerre / plaque / Equerre "T" d'union

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	F	G	H	N° de trous
UNEX412103	89	5	40	14	20	48	21	--	3
UNPX412101	40	5	40	14	20	--	--	--	1
UNPX412102	40	5	90	14	21	48	--	--	2
UNPX412103	40	5	138	14	21	48	--	--	3
UNPX412104	40	5	186	14	21	48	--	--	4
UNTX412104	89	5	40	14	20	48	21	138	4

Plan

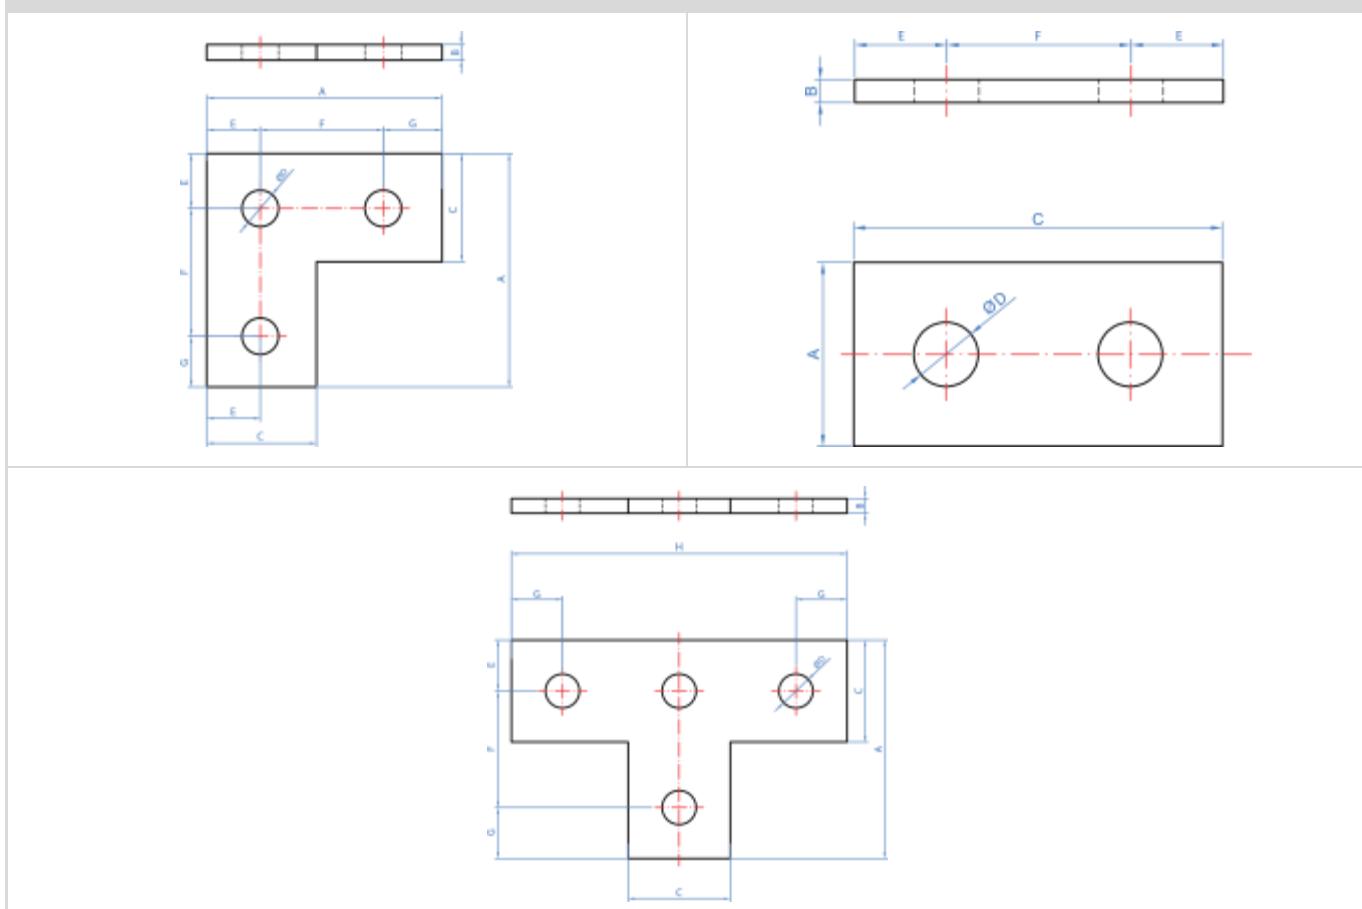


Código	Carga máxima recomendada eje Y [kg]
UNEX412103	65
UNPX42101	--
UNPX42102	45
UNPX42103	45
UNPX42104	80
UNTX412104	35

3.8 SC-RX**Équerre renforcée Indextrut**

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	D	E	F	L1
SCRX090	40	4	14	10	30	20	100

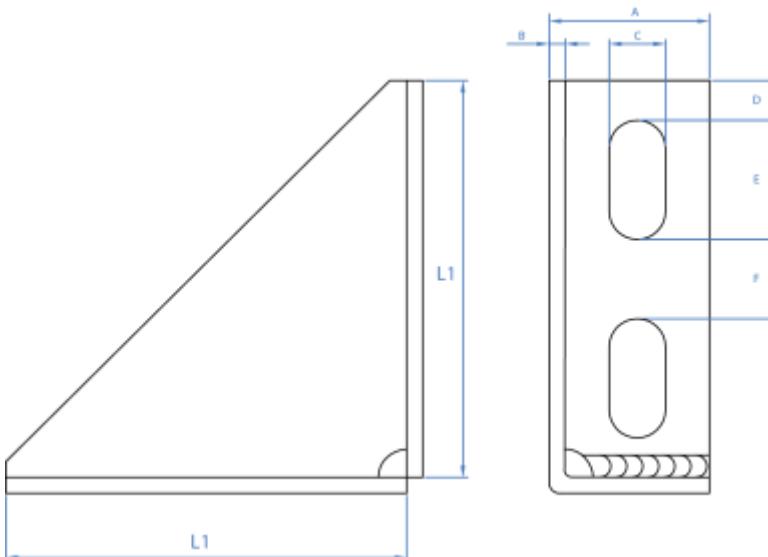Plan

Code	Charge maximale recommandée axe Y [kg]	Charge maximale recommandée axe Z [kg]
SCRX090	105	135

3.9 TU-GX


Écrou pour guide perforé Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E
TUGX08	20	6	35	M8	12,5
TUGX10	20	8	35	M10	12,5

Plan

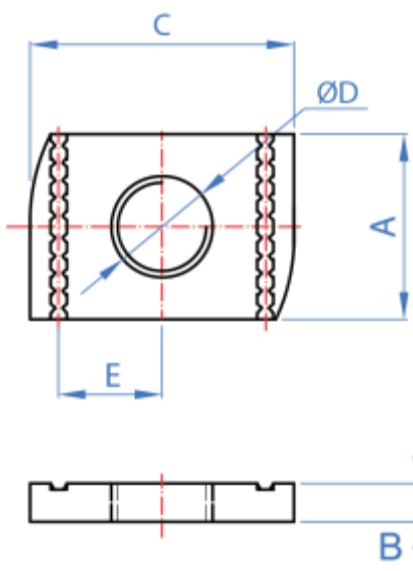

Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée

Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TUGX08	GPX412115 / GPX414115	14.9	1.19	4,07
TUGX10		25.8	1.23	
TUGX08	GPX412120 / GPX414120	14.9	1.19	7,34
TUGX10		25.8	1.23	
TUGX08	GPX412125 / GPX414125	14.9	1.19	8,11
TUGX10		25.8	1.23	

3.10 TU-MU


Écrou pour guide perforé Indextrut avec ressort

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	L
TUGXMU08	20	6	35	M8	12,5	40
TUGXMU10	20	8	35	M10	12,5	40

Plan

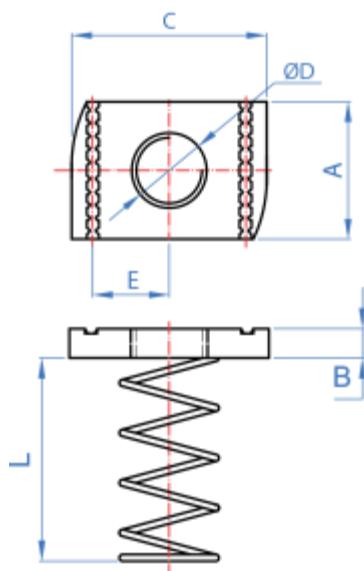

Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée

Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TUGXMU08	GPX412115 / GPX414115	14.9	1.19	4,07
TUGXMU10		25.8	1.23	
TUGXMU08	GPX412120 / GPX414120	14.9	1.19	7,34
TUGXMU10		25.8	1.23	
TUGXMU08	GPX412125 / GPX414125	14.9	1.19	8,11
TUGXMU10		25.8	1.23	

3.11 TG-X


Arrêt-vis guide profil Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	H
TGX0840	20	6	35	M8	12,5	40
TGX0860	20	6	35	M8	12,5	60
TGX1040	20	8	35	M10	12,5	40
TGX1060	20	8	35	M10	12,5	60

Plan

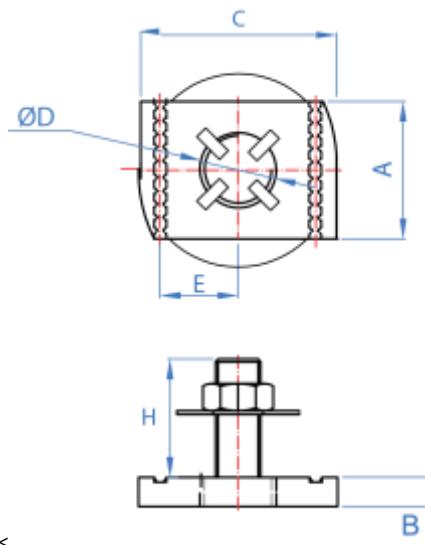

Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée

Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TGX0840 / TGX0860/ TGX1040 / TGX1060	GPX412115 / GPX414115	10	1.13	4,07
TGX0840 / TGX0860/ TGX1040 / TGX1060	GPX412120 / GPX414120	10	1.13	7,34
TGX0840 / TGX0860/ TGX1040 / TGX1060	GPX412125 / GPX414125	10	1.13	8,11

3.12 TU-RX



Écrou de fixation rapide Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A	ZINC C1	
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	F	L
TURX08	20	6	35	M8	12,5	6	50
TURX10	20	9	35	M10	12,5	6	50
TURX12	20	9	35	M12	12,5	6	50

Plan

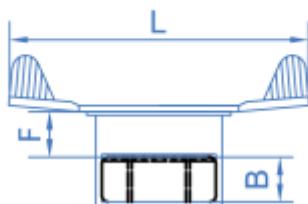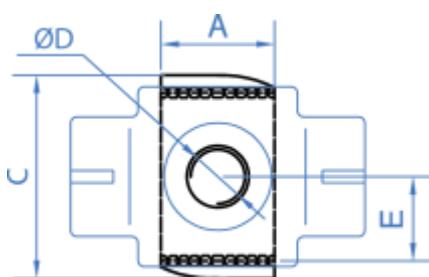

Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée

Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TURX08	GPX412115 / GPX414115	14.9	1.19	4,07
TURX10		25.8	1.23	
TURX12		30	1.42	
TURX08	GPX412120 / GPX414120	14.9	1.19	7,34
TURX10		25.8	1.23	
TURX12		30	1.42	
TURX08	GPX412125 / GPX414125	14.9	1.19	8,11
TURX10		25.8	1.23	
TURX12		30	1.42	

3.13 TU-RX A2



Écrou de fixation rapide Indextrut en acier inoxydable A2

	Matériel	Revêtement	Valable pour
		--	
Acier inoxydable	--	--	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	ØD	E	F	L
TURX08	20	6	35	M8	12,5	6	50

Plan

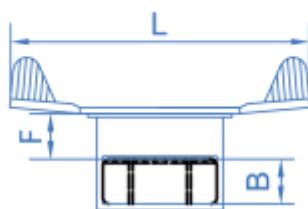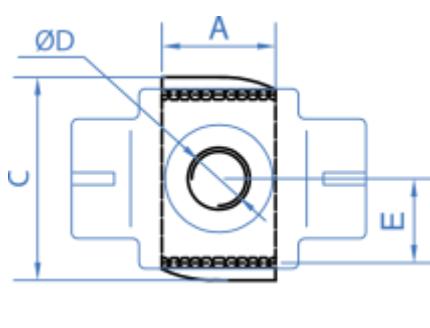

Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée


Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TURXA208	GPX412115 / GPX414115	14.9	1.19	4,07
	GPX412120 / GPX414120			7.34
	GPX412125 / GPX414125			8.11

3.14 TU-RXA**Écrou-guide rapide Indextrut avec rondelle**

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	E	M	L
TURXA08	19	33	12,5	M8	40
TURXA10	19	33	12,5	M10	40

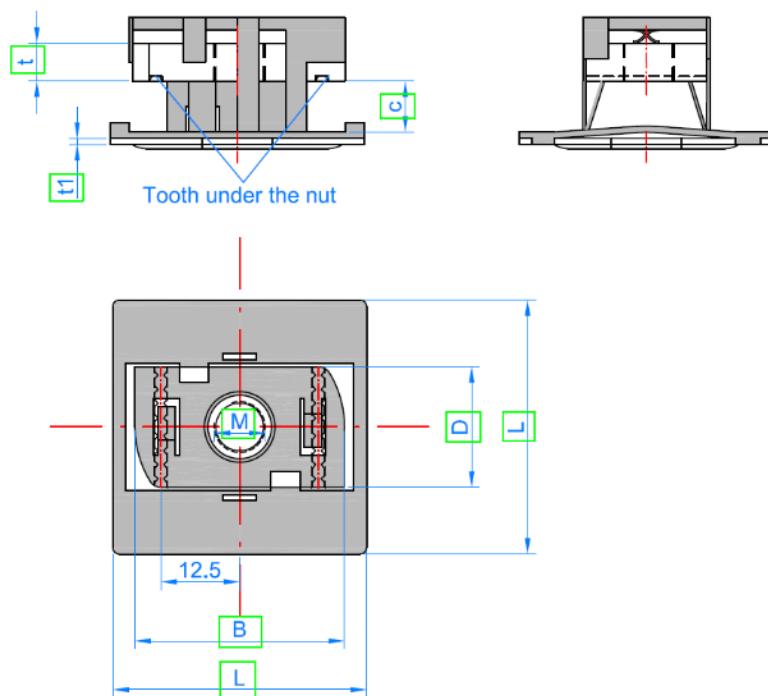Plan**Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée**

Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TURXA08	GPX412115 / GPX414115	14.9	1.19	4,07
TURXA10		25.8	1.23	
TURXA12	GPX412120 / GPX414120	14.9	1.19	7,34
TURXA08		25.8	1.23	
TURXA10	GPX412125 / GPX414125	14.9	1.19	8,11
TURXA12		25.8	1.23	

3.15 TO-GRX


Butée-vis fixation rapide Indextrut

	Matériel	Revêtement	Valable pour
	A		
	Acier	Zingué	Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B	E	H	M	L	SW
TGRX0830	19	33	12,5	30	M8	40	13
TGRX0860	19	33	12,5	60	M8	40	13
TGRX1030	19	33	12,5	30	M10	40	17
TGRX1060	19	33	12,5	60	M10	40	17

Plan

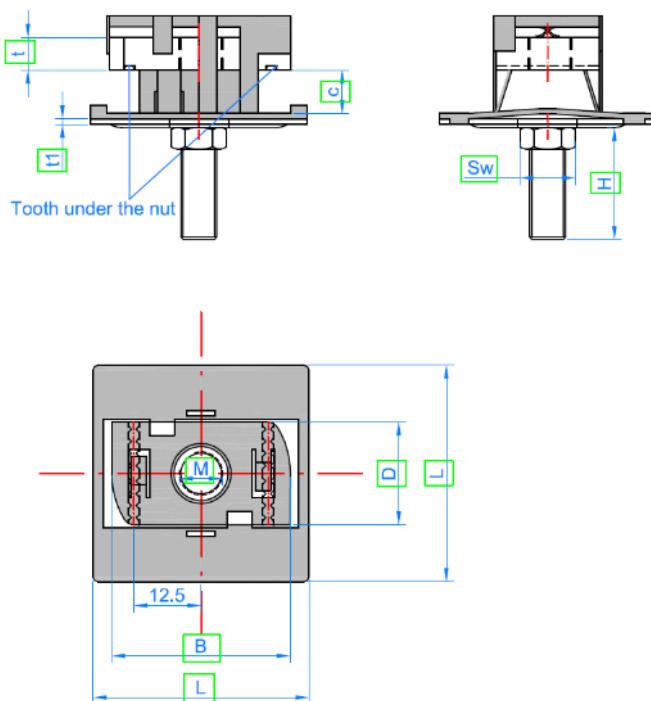

Charge maximale de glissement et d'extraction recommandée

Code	Rail	Couple installation [Nm]	Charge de glissement [kN]	Charge d'extraction [kN]
TGRX0830 / TGRX0860	GPX412115 / GPX414115	14.9	1.19	4,07
TGRX1030 / TGRX1060		25.8	1.23	
TGRX0830 / TGRX0860	GPX412120 / GPX414120	14.9	1.19	7,34
TGRX1030 / TGRX1060		25.8	1.23	
TGRX0830 / TGRX0860	GPX412125 / GPX414125	14.9	1.19	8,11
TGRX1030 / TGRX1060		25.8	1.23	

3.16 SO-TP

Capuchon plastique



Matériel

POLYPROPYLENE
POLYPROPILENE

Revêtement





Polypropilene

Rail perforé indextrut

Données d'installation

Code	A	B
SOTP4121	41	21
SOTP4141	41	41

Plan

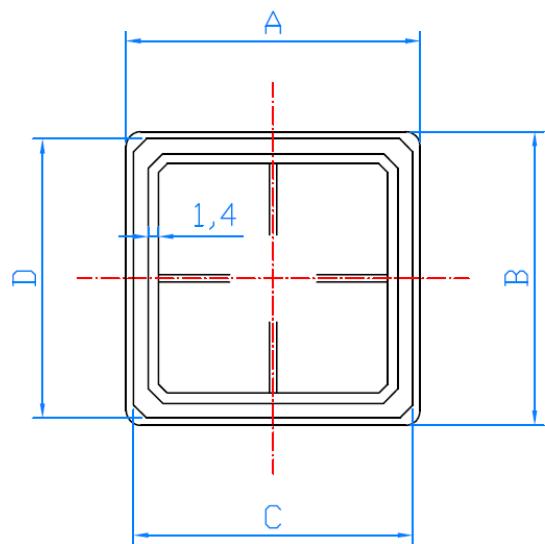

3.17 SO-PG

Profilé en caoutchouc isophonique pour support



Matériel

EPDM

Gomme EPDM (20 m)

Revêtement



Guia perforada indextrut

Données d'installation

Code	A	B	C	D
SOPG41	41	25,5	8	19

Plan

